

Beredskabsplan for Klintebjerg Vandværk



Indhold:

Indhold

Indhold:	2
Indledning og rettelser:	3
Ansvarlige:	3
Beredskab for vandforsyning i Nordfyns Kommune:	4
Intern alarmeringsliste:	5
Telefonliste vedr. drift, vedligeholdelse og teknisk support:	6
Beføjelser og information:	6
Her og nu plan for Klintebjerg vandværk ved uheld / drift stop:	6
Handleplan ved forurening af drikkevand:	7
Handleplan ved rørbrud i ledningsnettet:	7
Handleplan ved rørbrud og drift stop af teknisk udstyr på vandværket:	7
Handleplan for nødleverance af drikkevand:	8
Pasning og eftersyn:	8
Følsomme Forbrugere:	8
Beskrivelse af anlægget:	9
Boringer:	9
Ledningsnet:	10
Prøvetagningssteder:	11
Sikring af anlægget:	11
Nødforbindelse:	11
Kogeanbefaling:	11

Indledning og rettelse:

- Denne beredskabsplan ligger til grund for leveringssikkerheden for vandværket og dets forbrugere, sådan at driftsstop minimeres
- Beredskabsplanen tager udgangspunkt og forberedelser, for at sikre forbrugerne optimalt, samt at vandets kvalitet er optimal.
- Rettelse og opdateringer i beredskabsplanen er formanden, eller udpeget bestyrelsesmedlem ansvarlig for bliver udført.

Ansvarlige:

- Formand: Bo Esbech(*Ledningsansvarlig / Vandværksansvarlig*)
- Kasserer: Paw Schack
- Bestyrelsesmedlem: Anderas Sørensen
- Bestyrelsesmedlem: Kim Rasmussen
- Bestyrelsesmedlem: Christian Esbech

Beredskab for vandforsyning i Nordfyns Kommune:

Navn		Navn
Beredskab Fyn	Vagtcentral	65 51 18 00
Styrelsen for patientsikkerhed		72 22 79 50
Arla – tankvogn	Tankvogn må bruges til drikkevand	72 22 34 69 76 22 34 45
Alarmcentral		112
Politi		114
Nordfyns Kommune	Teknik og Miljø Chef, Natur og Miljø Medarbejder, Natur og Miljø	64 82 81 10 30 33 89 71 51 32 42 73

HUSK:

**Falcks tankbiler må kun levere vand til husdyr.
Vandet må ikke komme i kontakt med vandværkets ledningsnet.**

Intern alarmeringsliste:

Angiv i rækkefølge, hvem beredskabet skal henvende sig til.

Rolle	Navn	Telefonnummer
Formand	Bo Esbech	Tlf.: 64 82 49 28 Mobil: 40 34 64 82
Vandværkspasser	Paw Schack	Mobil: 51 53 96 61
Kasserer	Paw Schack	Mobil: 51 53 96 61
Bestyrelsesmedlem	Christian Esbech	Mobil.: 40 1 61 28
Bestyrelsesmedlem	Andreas Sørensen	Mobil.: 21 25 26 63
Bestyrelsesmedlem	Kim Rasmussen	Mobil.: 31 14 01 51
Nabovandværk	Østrup Vandværk	64 82 13 90

Telefonliste vedr. drift, vedligeholdelse og teknisk support:

Område	Navn	Telefonnummer
Ledninger	Otterup Bad & Energi	64823157
VVS-installatør	Otterup Bad & Energi	64823157
Laboratoriet	Eurofins Miljø	70224266
Entreprenør/gravearbejde	HG Entreprenør	26361294
Teknisk rådgiver		
El	Walther Bengtson	64821288 20600660
Vandværk	Otterup Bad & Energi	64823157

Beføjelser og information:

- **Formanden / stedfortræder:** Presseansvarlig, handleplan, info myndigheder.
- **Bo Esbech:** Formand.
Ansvarlig for vandværk og ledningsnettet.
- **Paw Schack:** Kasserer, økonomiansvarlig
Ansvarlig for Beredskabsplanen.
Kasserer skal altid tages med i økonomiske beslutninger.
Henvendelser fra forbrugerne.
- **Bestyrelsen:** Ved økonomiske beslutninger om planlagte renoveringer, investeringer eller indkøb, skal bestyrelsen godkende omkostningerne.
- **Revisorer:** Revisorerne skal godkende og att. regnskabet i god tid inden generalforsamlingen. (Dette indebærer at have modtaget regnskabet i god tid forinden. Ca. 3 uger før).

Her og nu plan for Klintebjerg vandværk ved uheld / drift stop:

- Der er ikke alarm som giver alarm ved drift stop.
- Når vandværket er bekendt med lækage på nettet, rekvirerer bestyrelsen relevante håndværkere.
(Alle forbrugere bør straks kontakte vandværket og informere om lækage, samt ved konstatering om manglende vandleverance.)

Handleplan ved forurening af drikkevand:

- Formanden/kasserer skal straks informeres ved forurening af drikkevandet. Formanden eller dennes stedfortræder iværksætter straks handleplanen.
- * Information af Teknik og miljø i Nordfyns kommunen.
- * Indkald bestyrelsen for vandværket til krisemøde.
- * Rekv. Miljø vandprøver for konstatering af hvor, hvad der er årsag til forureningen af drikkevandet.
- * Iværksæt information til forbrugerne hvis forureningen er sundhedsskadelig (Over grænseværdierne) via hjemmeside og via pressen.
- * Rekv. Relevante håndværkere til assistance med at finde årsagen til forureningen.

Handleplan ved rørbrud i ledningsnettet:

- Lokaliser straks rørbrud og luk for vandet på stophaner, hvis vandstrømningen er stor.
- Tilkald straks VVS-installatør til at stoppe bruddet.
- Hvis skaden er omfattende (Mere end få timers arbejde) skal der indhentes et økonomisk overslag, som godkendes af Formand / kasserer, eller stedfortræder, før opgaven iværksættes.

Handleplan ved rørbrud og drift stop af teknisk udstyr på vandværket:

- Tilsynsmontør lokaliserer skaden, samt forsøger at stoppe brud / skade.
- Tilkald straks Relevant tekniker til at stoppe brud / skade.
- Hvis skaden er omfattende (Mere end få timers arbejde) skal der indhentes et økonomisk overslag, som godkendes af Formand / kasserer, eller stedfortræder, før opgaven iværksættes.

Handleplan for nødleverance af drikkevand:

Alternativ forsyning under vandværkets drift stop:

Nødleverance af vand via sammenkoblingen på Grusgyden.

Kontakt Østrup vandværk for info.

- Østrup vandværk Tlf.: 64821390 Helge Christensen

Pasning og eftersyn:

Regelmæssigt eftersyn på vandværket udføres af Paw

- Silhorko har plan for eftersyn af vandværkets teknik.
- Kontakt Otterup Bad & Energi, hvis problemet er på selve vandværket og ledningsnettet.
- Hvis problemet er strømsvigt, Kontaktes Otterup Bad & Energi, som tilkalder El installatør, og informerer efterfølgende bestyrelsen via mail

Følsomme Forbrugere:

- Klintebjerg Efterskole
- Gudskov Svømmehal
- Gartneriet Esbechgaard

Beskrivelse af anlægget:


Anlægget er fra 1963 og udført med lukket filter hvor vandet pumpes i filteret fra boringerne. Derfra løber vandet til rentvandstanken som er over gulvet og under tærren.

Boringer:

Vandværket henter råvand fra 2 boringer.

Ledningsnet:

Hele nettet

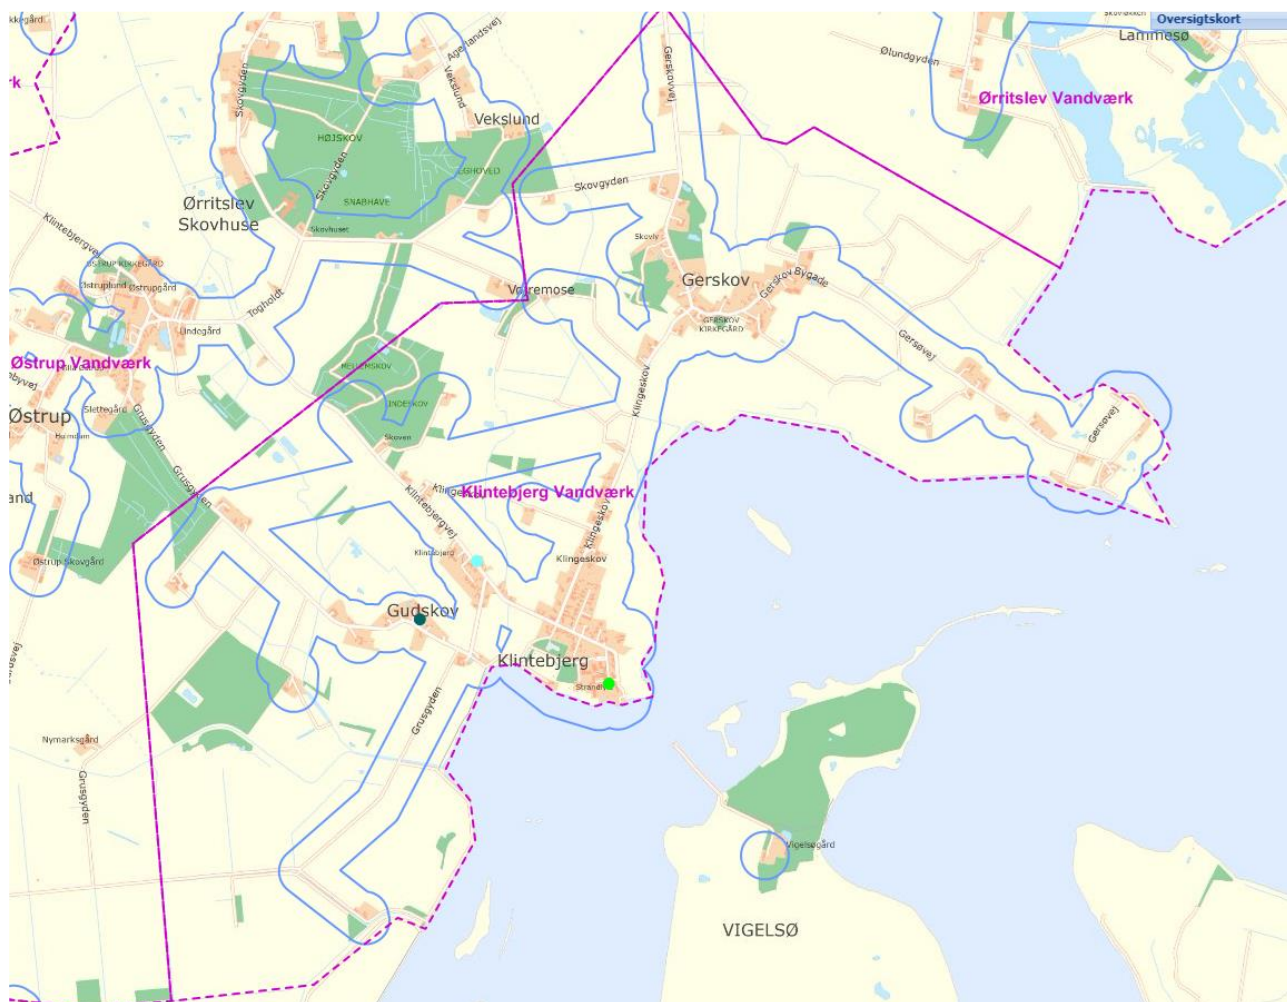

Prøvetagningssteder:

Er der prøvetagningshaner på boringerne?
Ja i brøndhatten

Hvor kan der udtages prøver på vandværket?
Der er tappehane i vandværket.

Hvor på ledningsnettet er der egnede prøveudtagningssteder?
Grusgyden 66, Klintebjergvej 126, Klintebjergvej 195, Gerskov Bygade 32.

Sikring af anlægget:

Hvad er låst, og hvem har kode til nøgleboks?
Dør til vandværket:
Bo Esbech, Paw Schack, Otterup Bad & Energi, Eurofins og Silhorko
Nødstrømsforsyning
Der er ingen.

Nødforbindelse:

Har vandværket en nødforbindelse til et nabovandværk?
Hvem har ansvaret for at skylle og åbne nødforbindelsen?
Otterup Bad & Energi

Kogeanbefaling:

I tilfælde af kogeanbefaling:
Hvem husstandsomdeler? Alle i bestyrelsen
Hvem kan printe meddelelser? Paw Schack

Beredskabsplanen er sidst revideret April 2022